



데이터베이스 경보태그의 발생 동작에 명령식을 한 개 이상 사용 할 수 있나요?



사용 할 수 있습니다.

1. 먼저 데이터베이스에서 경보태그를 만듭니다.

이름	종류	디바이스	어드레스	초기값	부가기능	주석
ANA01	아날로그			0	경보	
DIG01	디지털			0		
DIG02	디지털			0		

2. 경보태그에서 발생동작을 지정 합니다.


HiHi Hi Lo LoLo 경보해제 Alarm ACK

HiHi 값 500 Use Comment

발생표시 ...

발생동작 DIG01=1;;DIG02=1;

여기에서 가장 중요한 부분은 명령식을 쓰고 난 뒤에 다른 명령식을 쓸 때 ;;을 붙여줘야 합니다. 한 개가 아닌 두 개를 붙여줘야 적용이 됩니다.

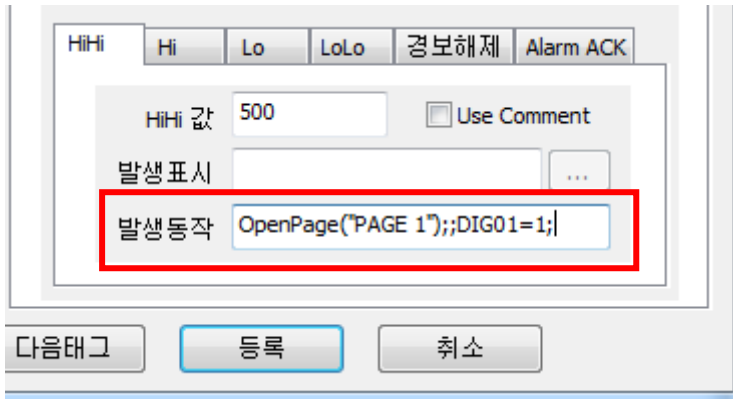

HiHi Hi Lo LoLo 경보해제 Alarm ACK

HiHi 값 500 Use Comment

발생표시

발생동작 `OpenPage("PAGE 1");;DIG01=1;`

다음태그 등록 취소

예시로 디지털태그를 1 로 만드는 명령식을 사용 했지만 실제로는 일반 함수들도 사용이 가능 합니다.