



CIMON-plcS 구형 LD 편집기를 사용하는데 런 중 수정이 안됩니다.




CIMON-plcS 신형 LD 편집기에서 런 중 수정이 됩니다.

[적용방법]

CICON 환경설정 에서 LD 편집기에 기존 LD 편집기 사용(CICON 재시작 필요)을 선택 하고 CICON 재 실행을 하면 아래와 같이 구형 LD 편집기가 됩니다.

아래와 같을 때는 온라인 접속 을 해서 모니터 및 런 중 수정을 할 수 없습니다.

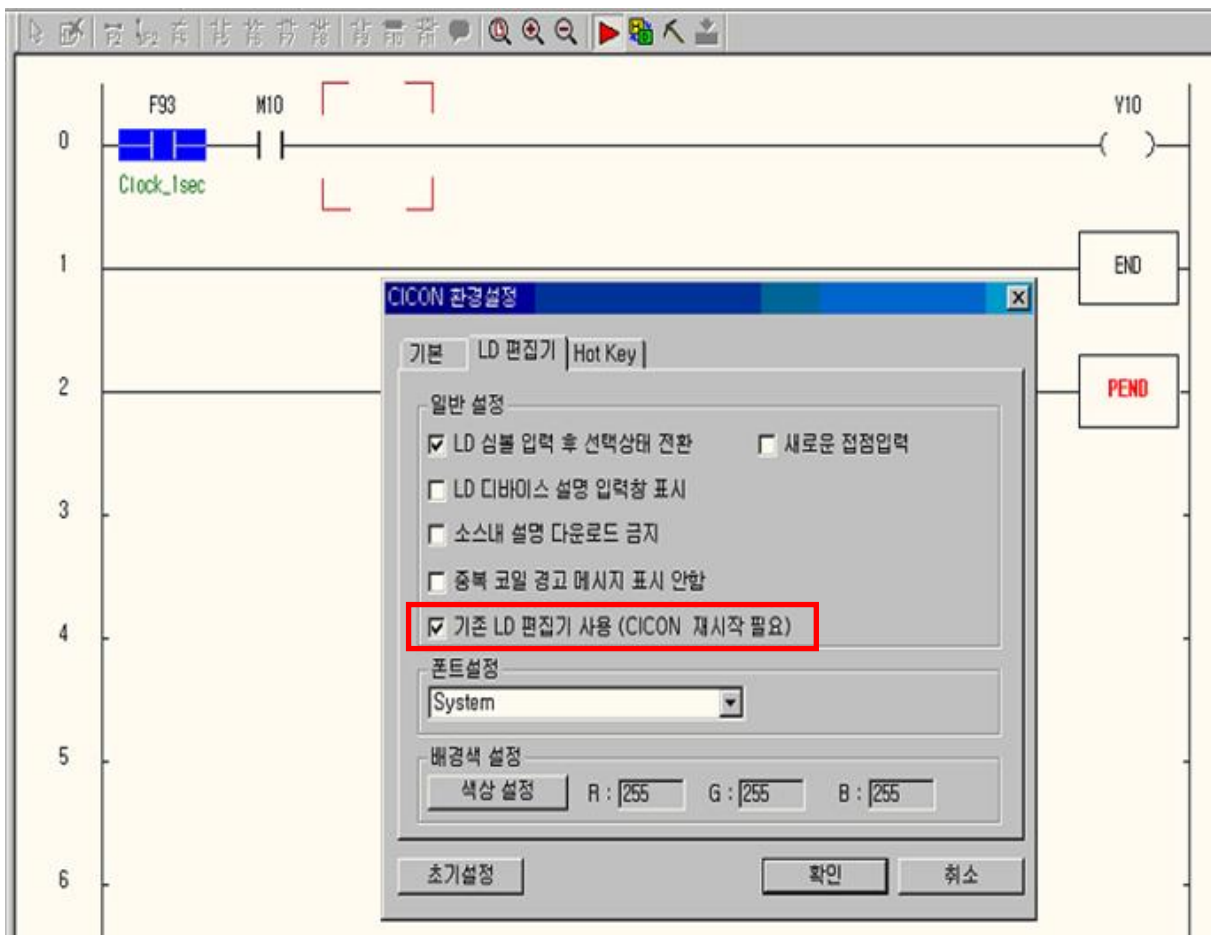

CICON 환경설정 에서 LD 편집기에 기존 LD 편집기 사용(CICON 재시작 필요)을 선택 하지 않으면 아래와 같이 신형 LD 편집기 가 실행 됩니다.

신형 LD 편집기에서 모니터 및 런 중 수정을 할 수 있습니다.

